



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心



180002113069



2018 资质认定证书编号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

No: G20-WT10069

检验报告

Test Report

产品名称: 陶瓷板

委托单位: 浙江豪阳建材科技有限公司

生产单位: 万利(中国)有限公司

检验类别: 委托检验



国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

(检验专用章)

National Center of Supervision and Inspection for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

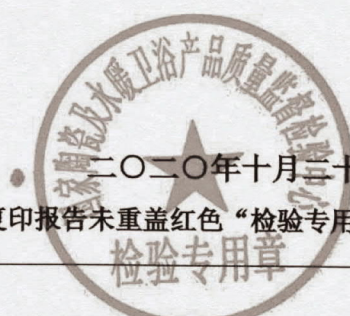





国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检 验 报 告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 2 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	陶瓷板 600mm×900mm×20mm 万利 -----	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	浙江豪阳建材科技有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	-----	样品数量/ 来样方式	30件/送样
生产单位 (委托方提供)	万利(中国)有限公司	接样日期	2020年09月26日
生产单位地址 (委托方提供)	-----	接样人	徐仲平
样品特征 及状态	块状(有釉)	检验日期	2020年09月27日至 2020年10月23日
检验依据	GB/T 4100-2015 (附录G) 《陶瓷砖 附录G 干压陶瓷砖 (E≤0.5%BIa类)》; GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检 验 结 论	<p>经检验, 所检项目符合GB/T 4100-2015标准中附录G及GB 6566-2010标准中A类装饰装修材料的要求。</p> <p style="text-align: right;">  二〇二〇年十月二十三日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 检验专用章 </p>		
备 注	-----		

批准: 曹阳 审核: 主检: 

检验单位地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话: 0757-88735166 邮箱: nccs0757@163.com

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

检验报告

No: G20-WT10069

表号: QR-CX049-02A/Ed.11.0

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位符号	标准要求		检验结果	判定	
1	尺寸及偏差	%	长度	相对于工作尺寸的允许偏差	±0.6	-0.01~+0.02	合格
		mm		最大值±2.0	-0.1~+0.2		
		%	宽度	相对于工作尺寸的允许偏差	±0.6	0~+0.03	
		mm		最大值±2.0	0~+0.2		
		%	厚度	相对于工作尺寸的允许偏差	±5	-0.7~+1.0	
mm	最大值±0.5	-0.1~+0.2					
2	边直度	%	±0.5		-0.03~+0.03	合格	
		mm	最大值±1.5		-0.19~+0.23		
3	直角度	%	±0.5		-0.03~+0.04	合格	
		mm	最大值±2.0		-0.21~+0.22		
4	表面平整度	mm	上凸	≤2.0	0.3	合格	
			下凹	≤2.0	0.3		
5	表面质量	-----	至少砖的95%的主要区域无明显缺陷		符合	合格	
6	吸水率	%	平均值≤0.5		0.06	合格	
			单个值≤0.6		0.04~0.07		
7	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1300		8717	合格	
8	断裂模数	MPa	平均值≥35		36	合格	
			单个值≥32		36~38		
9	耐磨性	mm ³	磨损体积≤175		106~109	合格	
10	抗冻性	-----	经试验应无裂纹或剥落		符合	合格	
11	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	-----	不低于UB级		UA级	合格	
12	地砖摩擦系数	-----	单个值≥0.50		干法 0.92~0.97	合格	
13	内照射指数I _{Ra}	-----	A类装饰装修材料: I _{Ra} ≤1.0		0.5	A类	
			B类装饰装修材料: I _{Ra} ≤1.3				
	外照射指数I _r	-----	A类装饰装修材料: I _r ≤1.3		0.7		
			B类装饰装修材料: I _r ≤1.9				
		C类装饰装修材料: I _r ≤2.8					

(以下空白)